

# automatikus, sűrített levegős regenerálással ellátott szövetszűrő

fabric dust collector

## G&G - JET BAG 24-6-20-RF



*rendelési szám / order number*

*a szűrő felülete / filter area*

*légtömegáram / air flow*

*a szűrőközeg típusa / type of filter media*

*elemfelület / single element area*

*a regenerálás típusa / type of regeneration*

*sűrített levegő fogyasztás / compressed air consumption*

*a szűrőtömlők száma / number of filter hoses*

*hőállóság / temperature resistance*

*hulladéktároló / waste bin*

*EX kivétel / design for EX*

*csatlakozó karima / inlet flange*

*kimeneti karima / output flange*

*hosszúság - szélesség - magasság / length - width - height*

*a szűrő tömege / filter weight*

*légtömegáram rateszűrési sebességnél / air flow at filtration rate*

*ventilátort nem tartalmaz / the fan is not included*

**JET BAG 24-6-20-RF**

**101 m<sup>2</sup>**

**\*1 6060m<sup>3</sup>/h \*2 9696m<sup>3</sup>/h \*3 15150 m<sup>3</sup>/h**

**lapos szűrőtömlő / flat filter hose**

**0,70 m<sup>2</sup>**

**JET rendszer**

**16 Nm3 (4 bar)**

**144 ks / 144 pcs.**

**150°C**

**forgó adagoló / rotary feeder + big bag**

**robbanásveszélyes porhoz nem használható**

**2x 1020x270 (mm)**

**2x750x250 (mm)**

**2225 / 3360 / 5350 (mm)**

**2420 kg**

**\*1 6060 m<sup>3</sup>/h at 1,0 m/min**

**\*2 9696 m<sup>3</sup>/h at 1,6 m/min**

**\*3 15150 m<sup>3</sup>/h at 2,5 m/min**


## Leírás

Száraz, automatikus, sűrített levegős szűrőközeg-regenerálással ellátott szövet-szűrőberendezésről van szó. A szűrőközeg regenerálása ciklikusan, beállított időközönként történik, az aktuális nyomásvesztés szerinti vezérlés lehetőségével. A szívóteljesítményt a használt ventilátor határozza meg, az anyag típusa és a kívánt szűrőfelület-terhelés szerint. A ventilátor nem része a szűrőegységnek. Az egyes porfajtákhoz javasolt szűrőmédiaterheléseket lentebb soroljuk fel. Gyártunk szűrőberendezéseket tetőt nem igénylő, kültéri telepítésre. A szűrőberendezések magas, 99% feletti szűrési hatékonyságot érnek el, az átszűrt levegő ezért visszajuttatható a gyártócsarnok terébe. A csarnokba és a külső térbe visszavezetendő levegő arányát a technológiai tervező határozza meg, az elszívott anyag tulajdonságai és a gyártó objektum légviszonyai alapján.

## Felhasználás

A szűrőberendezés por elszívott levegőből történő leválasztására szolgál. A szűrőrendszer mindig egy konkrét szűrőegységből és egy megfelelő elszívó ventilátorból áll. A szűrőegység és az elszívó ventilátorok kombinációja a különféle poroktól és a szükséges szűrőfelülettől függ. A szűrőfelület terhelése az adott portípusokra a következő okokból változik: frakcióméret, sűrűség, felület, tapadosság, zsírosság és egyéb tényezők, amelyeket szűréskor a közös egységbe továbbítunk, ez pedig a szűrőfelület terhelése. A cél egy szűrő + ventilátor kombináció tervezése egy adott típusú por elszívásához és egy konkrét eljáráshoz, úgy, hogy a szűrőberendezés folyamatos elszívási teljesítményt és átszűrt levegőtisztaságot érjen el, a szűrőközeg megadott, legalább 20 000 üzemórás élettartama alatt. Az alkalmazott szűrőberendezés és ventilátor hibás aránya instabil működési feltételekben, a szűrőközeg nyomásvesztésének jellemzően gyors növekedésében és a szívóteljesítmény csökkenésében mutatkozik meg. Gyártott szűrőváltózatok: 55 literes vödörbe, 200 literes konténerbe, valamint Big-Bag zsákba történő ürítéssel. Minden típusú szűrőt nem robbanásveszélyes por szűrésére alkalmas, de ATEX szerinti kivitelben is gyártunk.

## A szűrőegység változatai

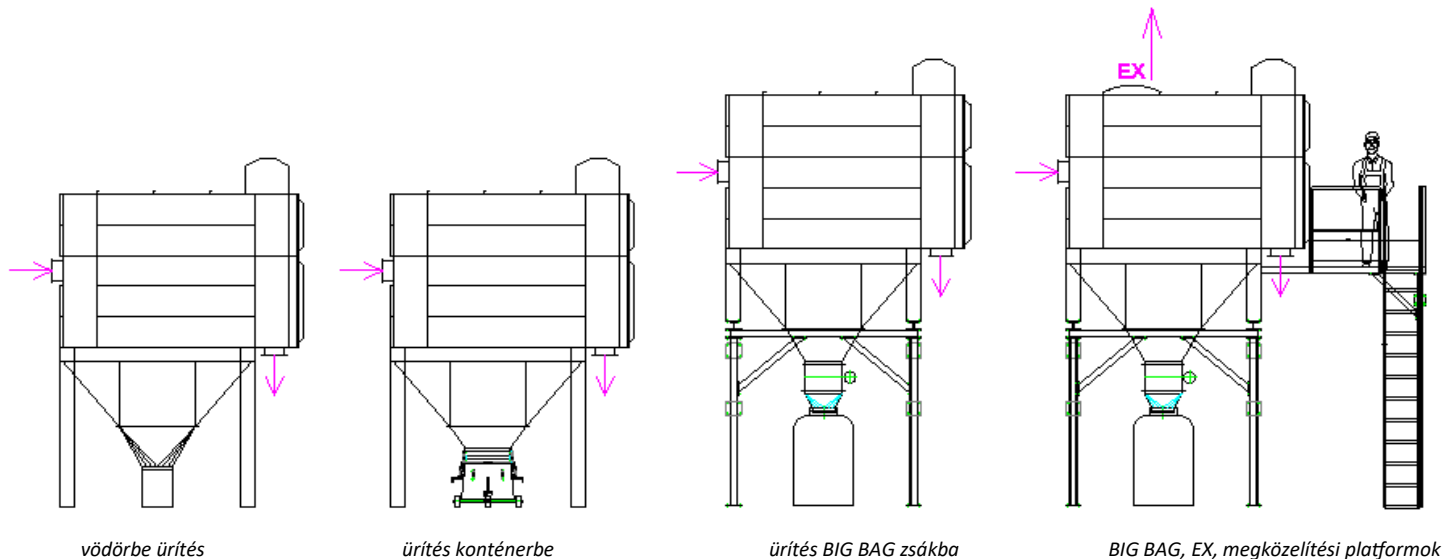

## A G&G - Jet BAG szűrő működési feltételei

A szűrőberendezés hőszigetelés nélküli változatban -30 °C és +80 °C közti hőmérsékletű, hőszigetelt kivitelben pedig legfeljebb 150 °C-os levegő szűrésére szolgál. A szűrő alapkivitelben nem alkalmas robbanásveszélyes por kiszűrésére (kiegészítővel kiterjeszhető). A szívóteljesítményt a szűrőfelület egyes elszívott porfajtákra vonatkozó terhelési tényezője határozza meg. A következő bevezetés a G&G - JET BAG szűrőberendezés legalapvetőbb alkalmazásait és elszívási teljesítményének meghatározását tünteti fel.

## A G&G - Jet BAG szűrő szűrőfelületének meghatározása

A szűrőfelület terhelése azon súlyponti tényezők egyike, amelyek közvetlenül befolyásolják a szűrőberendezés megfelelő működését adott alkalmazás esetén. Határozottan javasoljuk, hogy a szűrőfelület-terhelés megfelelő paraméterének meghatározását vagy tapasztalt szűrőberendezés-tervező végezze, vagy Ön használja ehhez a műszaki adatlap harmadik oldalán található táblázatot!

**A megfelelő szűrőfelület-nagyság meghatározásához az alábbiak szerint járjon el:**

Az igényelt percnkénti szűrőteljesítményt ossza el szűrőfelület terhelésével (a 3. oldalon található táblázat), és megkapja az alkalmazása számára optimális szűrőfelületet.

$$m^3/\text{perc} : m^3/m^2 \cdot \text{perc}^{-1} = \text{a szűrőfelület nagysága } m^2\text{-ben}$$